















Impulsgeber IPG 14

Impulsgeber für UNICO®, MTK, MTW & MTH



Ihre Vorteile

- Möglichkeit der kontinuierlichen Durchflussermittlung:
 Zuverlässige Prozesssteuerung
- Integrierter Widerstand: Schutz gegen Überlast

Einsatzgebiete

 Der Impulsgeber IPG 14 kommt in GWF Volumenmessteilen (Heizungswasserzähler) als Bestandteil eines Wärmezählers sowie in GWF-Wasserzählern für Fernanzeigen, Impulssammler, LangzeitImpuls-Erfassungssysteme und Frequenzumformer zum Einsatz.

Eigenschaften

- Niederfrequenter Impulsgeber
- Potentialfreier Reed-Kontakt
- Diverse Impulswertigkeiten verfügbar
- Hohe Schaltzyklenzahl
- Schutzklasse IP67

Technische Daten

Schaltelement		Reed
Schaltspannung	U _{max}	max. 42 V AC/DC
Schaltstrom	Imax	100 mA
Schaltleistung	Pmax	4 W
Schutzwiderstand	R	18 0hm
Leiterquerschnitt		0,14 mm ²
Schaltzyklen		ca. 10 ⁷

Zähler	Kabellänge	Isolation	Temperaturgrenze	
UNICO®	1,5 m / 3 m	PVC grau	max. 90 °C	
MTK, MTW	1,5 m, 3 m, 5 m	PVC grau/TPE grau	max. 90 °C /max. 130 °C	
MTH	1,5 m, 5 m	TPE grau	max. 130 °C	

Impulswertigkeiten

Zählertyp	Grösse: qp/Qn	Q3	Impulswerte (1 Impuls =Liter)						
UNICO®	0,6-1,5	1-2,5	-	0,25	1	2,5	10	25	
UNICO®	2,5	4	1	2.5	10	25	100	250	
MTK, MTW, MTH	1,5-6	2,5-10	11)	2,5	10	25	100	250	
MTK, MTW, MTH	10-15	16-25	_	2,5	10	25	100	250	


¹⁾Nur Messbereich 1:25 / R40 verfügbar

Applikation

Wärmemessung

Fernanzeige IPG14 Fernanzeige Fernanzeige

Schaltschema

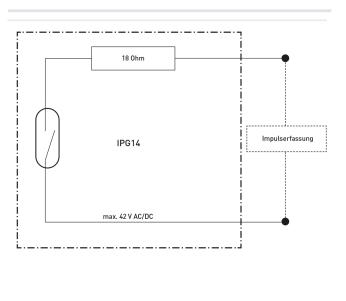

Installations-Hinweise

Dauerkontakt

Je nach Durchfluss gibt der Reedschalter Impulse von unterschiedlicher Länge ab. Bei Stillstand des Zählers kann auch Dauerkontakt auftreten. Angeschlossene Geräte müssen Dauerkontakt aushalten können oder es sind Schutzmassnahmen (Wischrelais) vorzusehen.

Lange Distanzen

Bei Distanzen grösser als 100 m ohne Signalverstärkung werden abgeschirmte oder verdrillte Kabel empfohlen.

Dokumentation: Kabelvorschriften für Elektriker - BAd20603

Gestörte Impulsübertragung

Bei gestörten Impulsübertragungen zwischen Impulsgeber und Impulsempfänger, z.B. Kabelführung entlang eines Leistungskabels, werden abgeschirmte oder verdrillte Kabel empfohlen.