



Eau



Chaleur / Refroidissement



Gaz

**GWF**



# M-Bus/M-Bus - SCR MP (IEC)

Interface GWFcoder®



## Vos avantages

- Multiplication des interfaces:  
**Accès multiple des données de compteurs**
- Utilisation d'un compteur GWFcoder® (pour eau froid ou gaz) avec interface SCR(IEC) dans un réseau M-Bus:  
**Les données de compteurs peuvent être mises à la disposition de l'utilisateur final**
- Bornes définies:  
**Installation facile sur site**


## Applications

- A l'aide du module d'interface, les compteurs d'eau froid et de gaz avec totalisateurs GWFcoder® peuvent être relevés par les services industriels et les communes pour la facturation. Il sert aussi dans la technique du bâtiment à optimiser la consommation d'énergie

## Propriétés

- Compatibilité des données – pour le M-Bus-Master l'interface se comporte comme un compteur GWFcoder® avec M-Bus intégré
- Polarité des fils indifférente lors du raccordement du compteur GWFcoder® à l'interface
- Montage sur rail
- A l'aide du module, le compteur GWFcoder® (pour eau froid ou gaz) avec SCR(IEC) peut être intégré simultanément dans deux réseaux M-Bus séparés. L'interface relève de façon indépendante l'index du GWFcoder® et enregistre les données dans la mémoire interne. Si un relevé se fait par l'interface M-Bus, les données sont immédiatement disponibles et transmises au Master.

# Composantes

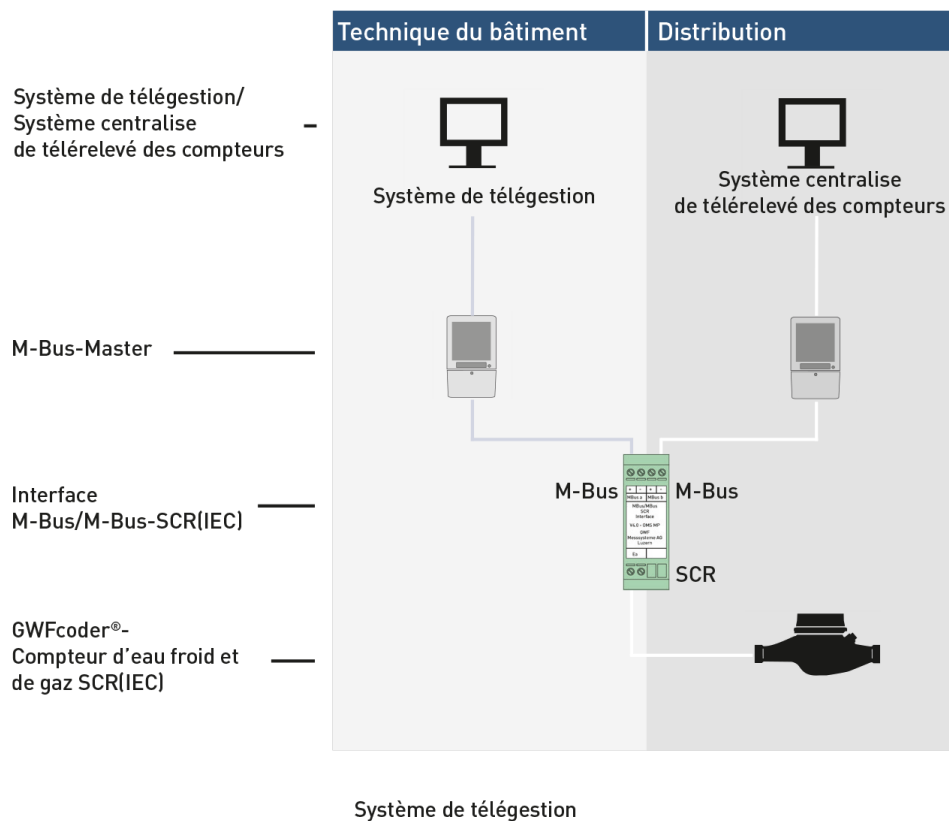

## Comportement général

- Le temps d'attente après la mise sous tension «ON» est de 15 s max. L'interface relève de façon indépendante les données du totalisateur GWFCoder®.
- Les données du totalisateur relevées peuvent être sélectionnées et relevées avec les interfaces M-Bus-Master.
- Le logiciel de relevé utilisé doit pouvoir évaluer le protocole de données GWFCoder®. Ce lui-ci est compatible avec le protocole de données du totalisateur GWFCoder® avec M-Bus intégré. Ce protocole est déjà supporté par différents fabricants.

## Intervalle de relevé

- L'index du totalisateur est actualisé dans l'interface après chaque relevé, ainsi que toutes les 15 min.
- Si les compteurs sont relevés de façon cyclique, il faut prévoir une pause min. de 15 s à la fin de chaque cycle.
- L'intervalle de relevé par l'interface ne doit pas dépasser 15 s.

## Utilisation


- Lors de la mise en service, le taux de Baud doit être vérifié pour «M-Bus a» et l'adresse paramétrée lors de l'utilisation de l'adressage primaire. L'interface relève directement l'adresse secondaire du totalisateur GWFCoder®.
- «M-Bus a» doit être connecté, car l'alimentation électrique de l'interface se fait via ce port.
- Après un changement de compteur, le «M-Bus a» doit être redémarré (alimentation «ON/OFF») et la liste des compteurs des deux réseaux M-Bus actualisée dans le logiciel.
- Après un changement d'interface, le taux de Baud et evtl. l'adresse primaire doivent être paramétrés à nouveau.

# Schéma de raccordement des compteurs

Type de compteur		Fil de raccordement
MTKcoder® IP67	Sans approbation, Conformité <b>CE</b> (MID)	blanc, marron
MTKcoder® IP68	Sans approbation, Conformité <b>CE</b> (MID)	noir, rouge (vert coupé)
MTKcoder® MP IP67	Conformité <b>CE</b> (MID)	blanc, marron
MTKcoder® MP IP68	Conformité <b>CE</b> (MID)	noir, rouge (vert coupé)
WPKKcoder WSDKcoder Meitwin avec GWFcoder® WPVD avec GWFcoder®	Sans approbation	noir, rouge (marron coupé)
Meistream avec GWFcoder® Meistream Plus avec GWFcoder® Meitwin avec GWFcoder® WPV-MS avec GWFcoder®	Conformité <b>CE</b> (MID)	blanc, marron
Meistream avec GWFcoder® MP Meistream Plus avec GWFcoder® MP Meitwin avec GWFcoder® MP WPV-MS avec GWFcoder® MP	Conformité <b>CE</b> (MID)	noir, rouge (vert coupé)

## Branchement et transmission du signal

M-Bus a +/-	Système de télégestion M-Bus-Master selon EN 13757-2. Après Power «ON» le module a besoin de 15 s env. pour être prêt à fonctionner. Alimentation par «M-Bus a».
M-Bus b +/-	Système de télégestion M-Bus-Master selon EN 13757-2. Après Power «ON» le module a besoin de 15 s env. pour être prêt à fonctionner.
Ea	Totalisateur GWFcoder® (polarité indifférente)

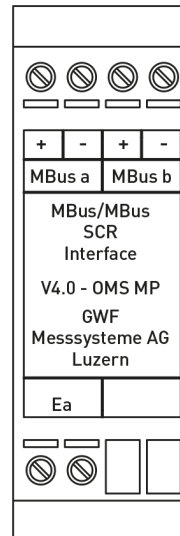

## Données techniques

### Transmission des données M-Bus

Taux de Baud M-Bus a / M-Bus b	2400 Baud (standard) ou 300 Baud
Adresse primaire M-Bus a / M-Bus b	1-250
Adresse secondaire	Numéro du compteur (8 chiffres numériques)

### Unité de charge M-Bus

Unité de charge	M-Bus a: 5 unités de charge M-Bus (alimentation 7,5 mA)
Unité de charge	M-Bus b: 2 unités de charge M-Bus (alimentation 3 mA)

### Installation

Le module d'interface peut être installé dans le M-Bus-Master ou dans le compteur

### Longueur max. des câbles

Câble de raccordement SCR	150 m
Câble de raccordement M-Bus	dépendant de réseau

### Dimensions et poids

Dimensions	25 x 78 x 47 mm
Poids	env. 50 g

### Champ d'utilisation

Température	-10 à + 60 °C
Classe de protection	IP40

### Interfaces

M-Bus selon EN 13757

Inductive selon SCR / Protocole IEC 62056-21

### Compteurs supportée

Compteurs d'eau froid et gaz avec GWFcoder® SCR(IEC) interface